



Zakład posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001
Zakład istnieje od 1989



Skład fabryczny producenta gaśnic KZWM, WSP Ogniochron, GZWM

- Badania parametrów hydraulicznych przeciwpożarowych sieci hydrantowych oraz węży hydrantowych
- Hydranty wewnętrzne, szafki ochronne na gaśnice oraz stojaki hydrantów zewnętrznych
- Próby ciśnieniowe zbiorników gaśnic i agregatów gaśniczych
- Autoryzowany serwis gaśnic i sprzedaż części zamiennych
- Inne usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- Tablice i znaki ewakuacyjne oraz ochrony ppoż.
- Sprzedaż gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego
- Pożarnicze węże tłoczne i ssawne
- Instrukcje ppoż i BHP
- Armatura hydrantowa

NASZE CENY GASZĄ WSZYSTKICH !!!

Gazy spożywcze i techniczne:

- mieszanka spawalnicza (AR+CO₂)
- mieszanka piwna (Azot+CO₂)
 - dwutlenek węgla
 - argon

ŚCIĄGACZ DO ZAWORÓW.

URZĄDZENIE DO MONTAŻU I DEMONTAŻU ZAWORÓW

w butlach wysokociśnieniowych, niskociśnieniowych i gaśnicach

Wszystkie zawory są wkręcane z góry ustalonym momentem (100-500 Nm). Po uzyskaniu pożądanego momentu i zatrzymaniu urządzenia możliwe jest ponowne uruchomienie maszyny i jej zatrzymanie w momencie, gdy zawór znalazł się w odpowiednim położeniu w stosunku do butli. Przy demontażu zaworu dostępny jest całkowity moment, jakim dysponuje urządzenie (1000 Nm). Konstrukcja maszyny pozwala uniknąć uszkodzenia zaworów. Urządzenie jest bardzo wytrzymałe i nie wymaga części zamiennych. Klucz pasuje do wszystkich typowych zaworów i jest wyposażony w wymienne wkłady. Istnieje także możliwość wymiany całego klucza w ciągu kilku sekund i zastąpienia kluczem specjalnym (wymagany w przypadku niektórych zaworów w gaśnicach). Nie wymagane smarowanie ani żadne inne czynności konserwacyjne.



ZAKŁAD KONSERWACJI I REMONTU GAŚNIC – RYSZARD DZIERŻĘCKI

ul. Starograniczna 32
54-230 Wrocław

tel/fax 071 350-09-42
tel/fax 0 71 354-07-01

www: sprzet-gasniczy.com.pl
e-mail: info@sprzet-gasniczy.com.pl





Zakład posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001
Zakład istnieje od 1989



MOMENT WKRĘCANIA

Moment użyty przy montażu zaworu ustawiany jest za pomocą śruby znajdującej się za sprężyną, według skali w kpm. Po osiągnięciu ustawionego momentu łeb śruby uderza w wyłącznik graniczny i następuje natychmiastowe zatrzymanie silnika.

W urządzeniu w wersji standardowej wahania momentu przy wciskaniu mogą wynosić + 10 Nm.

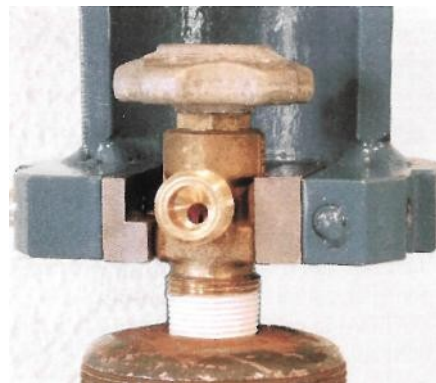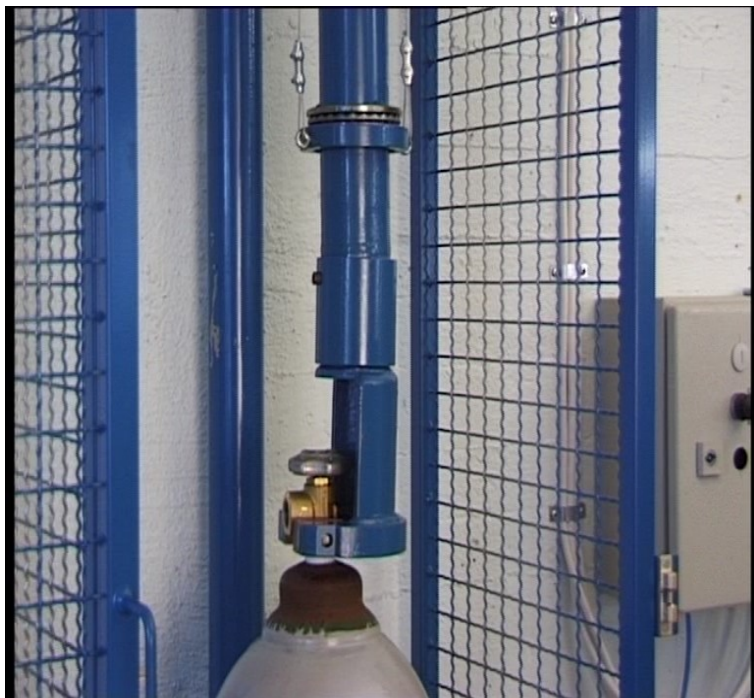

ZAKŁAD KONSERWACJI I REMONTU GAŚNIC – RYSZARD DZIERŻĘCKI

ul. Starograniczna 32
54-230 Wrocław

tel/fax 071 350-09-42
tel/fax 0 71 354-07-01

www: sprzet-gasniczy.com.pl
e-mail: info@sprzet-gasniczy.com.pl